


StokerKontrol

Sidste 6 timer ▼



- ☒ Ydelse (%)
- ☐ Effekt (kw)
- ☒ Kedel temperatur (°C)
- ☐ Skakt temperatur (°C)
- ☒ Røg temperatur (°C)
- ☐ Aktuel ilt %
- ☐ Ønsket ilt %
- ☒ Foto sensor (lux)
- ☒ Retur temperatur
- ☒ Varmtvands temp.
- ☐ Ekstern temperatur (°C)
- ☐ Flow liter/time
- ☐ Vindhastighed (m/s)
- ☐ Skydække (%)

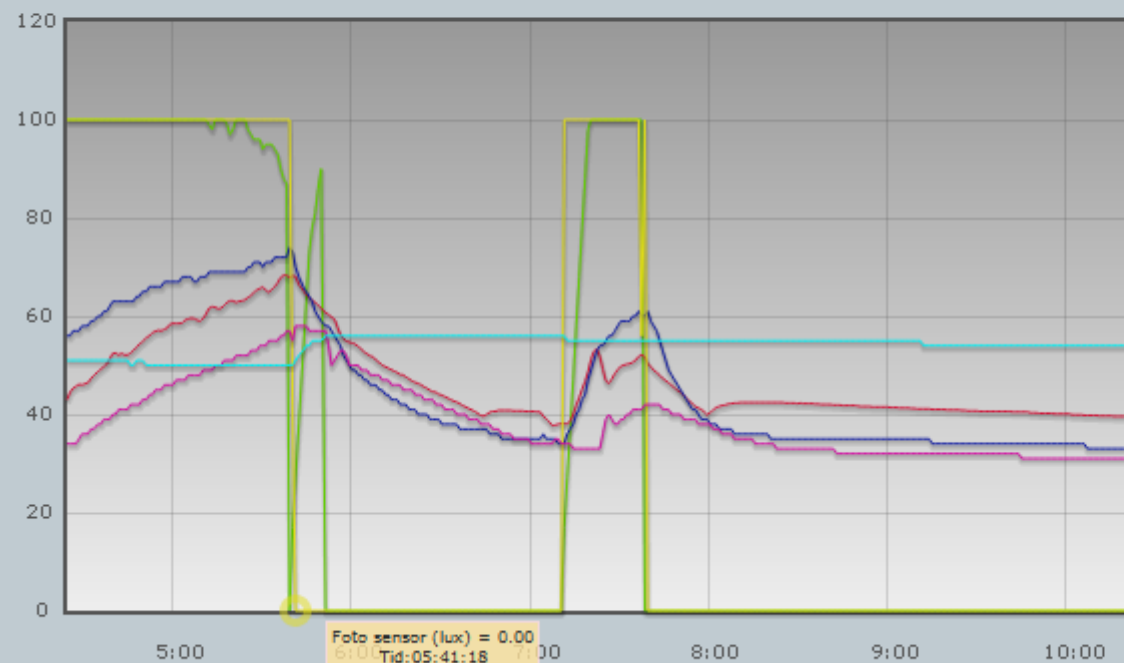

Hændelser sidste 30 dage

- 2014-12-11 06:39:09 VENT ET ØJEBLIK -> STOPPET AF EKSTERN KONTAKT
- 2014-12-11 06:39:04 ALARM INGEN ILD - BRÆNDSEL? -> VENT ET ØJEBLIK
- 2014-12-11 05:50:16 VVB -> ALARM INGEN ILD - BRÆNDSEL?
- 2014-12-11 05:39:40 VENT ET ØJEBLIK -> VVB
- 2014-12-11 05:39:35 STOPPET AF EKSTERN KONTAKT -> VENT ET ØJEBLIK
- 2014-12-11 05:38:25 DRIFT -> STOPPET AF EKSTERN KONTAKT
- 2014-12-11 03:59:44 OPTÆNDING 1 -> DRIFT